



# SALE RESUSCYTACJI

Pi [kW]
7,20
Pz [kW]
5,04
I [A]
27,39

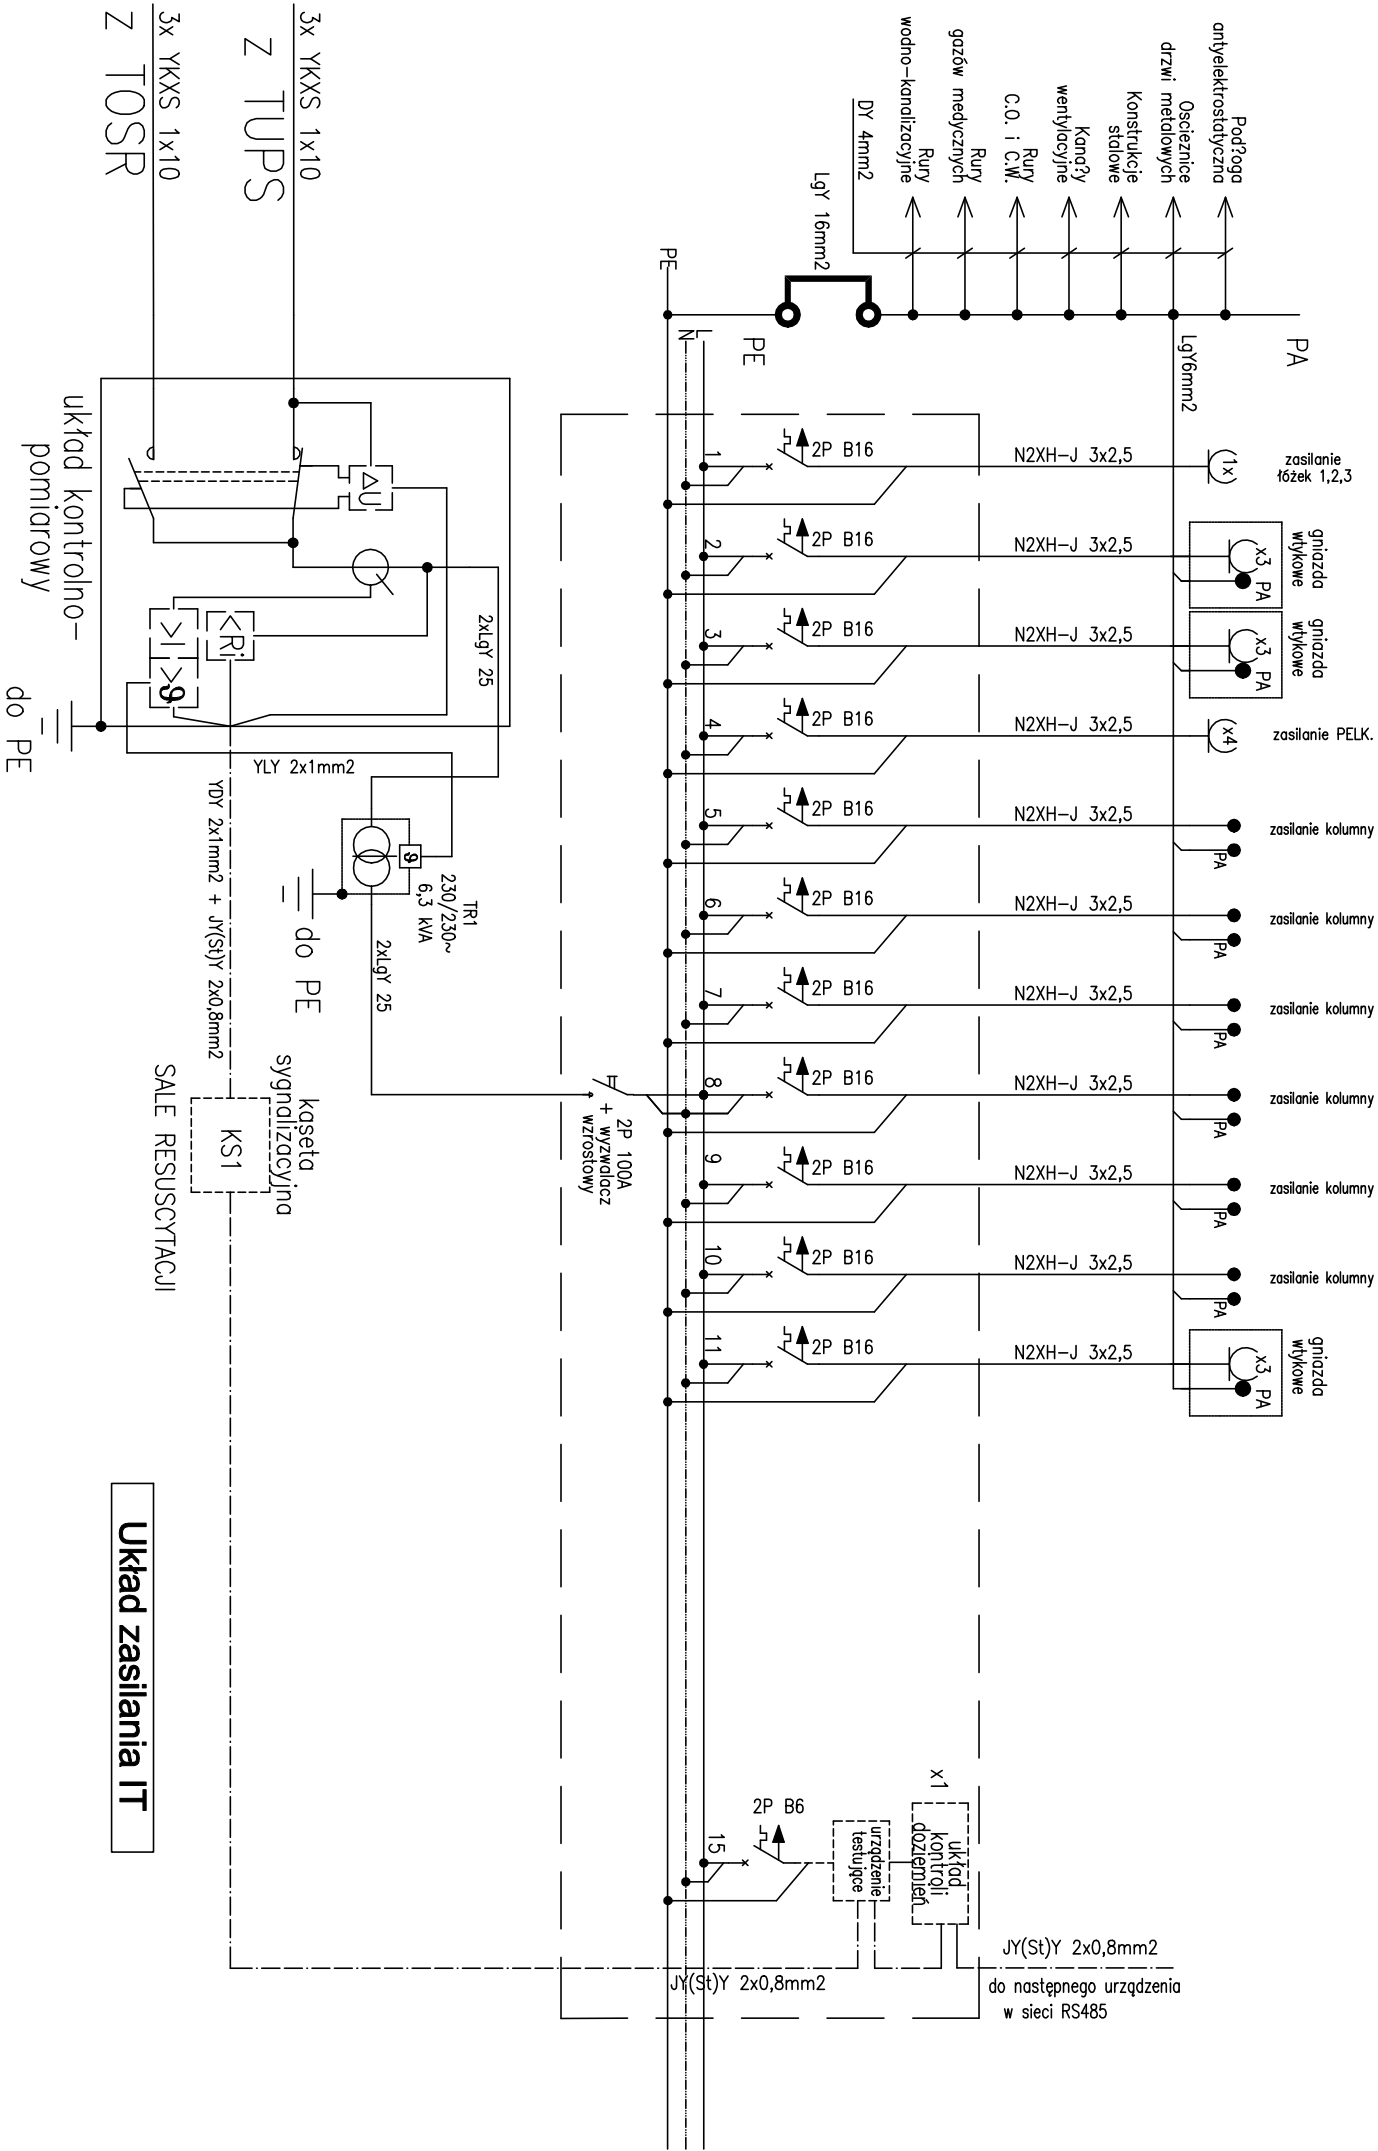

UWAGI:

1. Moduł kontrolno pomiarowy "IT", na typowym śledząc. Ustalić po wyprosze producenta.
2. Śledząc z modułem kontrolno pomiarowym umieścić w ..... w rozdzielnicy o wymiarach 1950x910x230 (wys. x sz. x gł.) – cztery śledzące w obudowie.
3. Transformator mocować do ściany w pomieszczeniu .....
4. W przypadku przekroczenia 12 odbłyśmów należy zamontować dodatkowy układ kontroli doziemienia.
5. Aparaturę obwodów zabudować w rozdzielnicy natynkowej 3x24 modułów o wymiarach 600x575x163 (wys. x sz. x gł.).

		<b>FORMART</b>	
<b>PRACOWNIA ARCHITEKTURY</b> 90-008 Łódź, ul. Świerkiewicza 48, lok.6, tel. +48601319087 +486011622633			
NAZWA OPRACOWANIA	POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA W BRZEZINACH PRZEBUDOWA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO		
ADRES	95-600 BRZEZINY, UL. M.CURIE SKŁODOWSKIEJ 6, działka nr 3829, 3830 obręb 8 Brzeziny		
INWESTOR	POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA w Brzezinach Sp. z o.o. Brzeziny, ul. M.C. Skłodowskiej 6		
PROJEKTANT	mgr inż. Marcin Piontkowski nr upr. LOD/2327/PWOE/14 w spec. elektr. b.o.		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Mariusz Gieszczyk nr upr. LOD/2315/PWOE/14 w spec. elektr. b.o.		
BRANŻA	ELEKTRYCZNA	DATA 02.04.2024r.	
STADIUM	PT	SKALA —	
NAZWA RYS.	SCHEMAT IDEOWY IT1.		NR RYS. <b>E16</b>